POZOR ZMĚNA

SOUČÁSTÍ DODÁVKY REGULÁTORU JE MODUL OVLÁDÁNÍ VÝKONU OBĚHOVÉHO ČERPADLA OKRUHU TEPELNÉHO ČERPADLA.

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ MODULU:

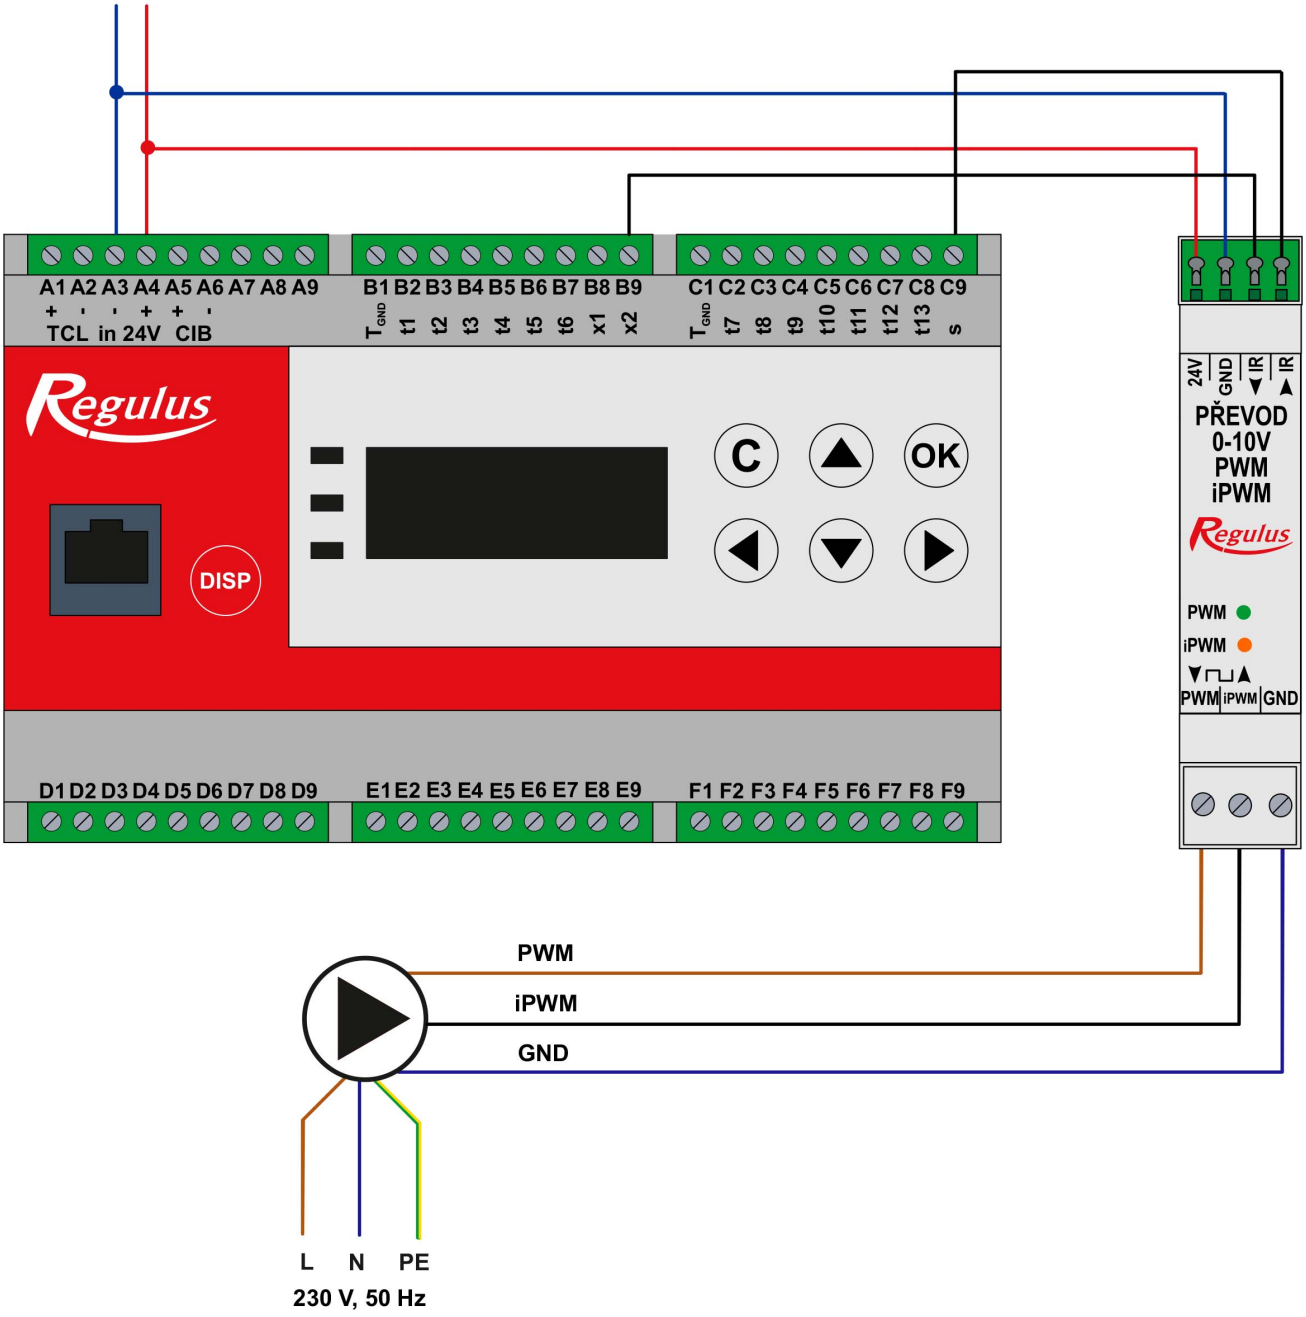

R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: +420 241 764 506
Fax: +420 241 763 976
E-mail: regulus@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

ATTENTION CHANGE!

A MODULE FOR PERFORMANCE CONTROL OF A CIRCULATION PUMP IN HEAT PUMP CIRCUIT IS INCLUDED IN SUPPLY OF THE CONTROLLER.

MODULE WIRING DIAGRAM:

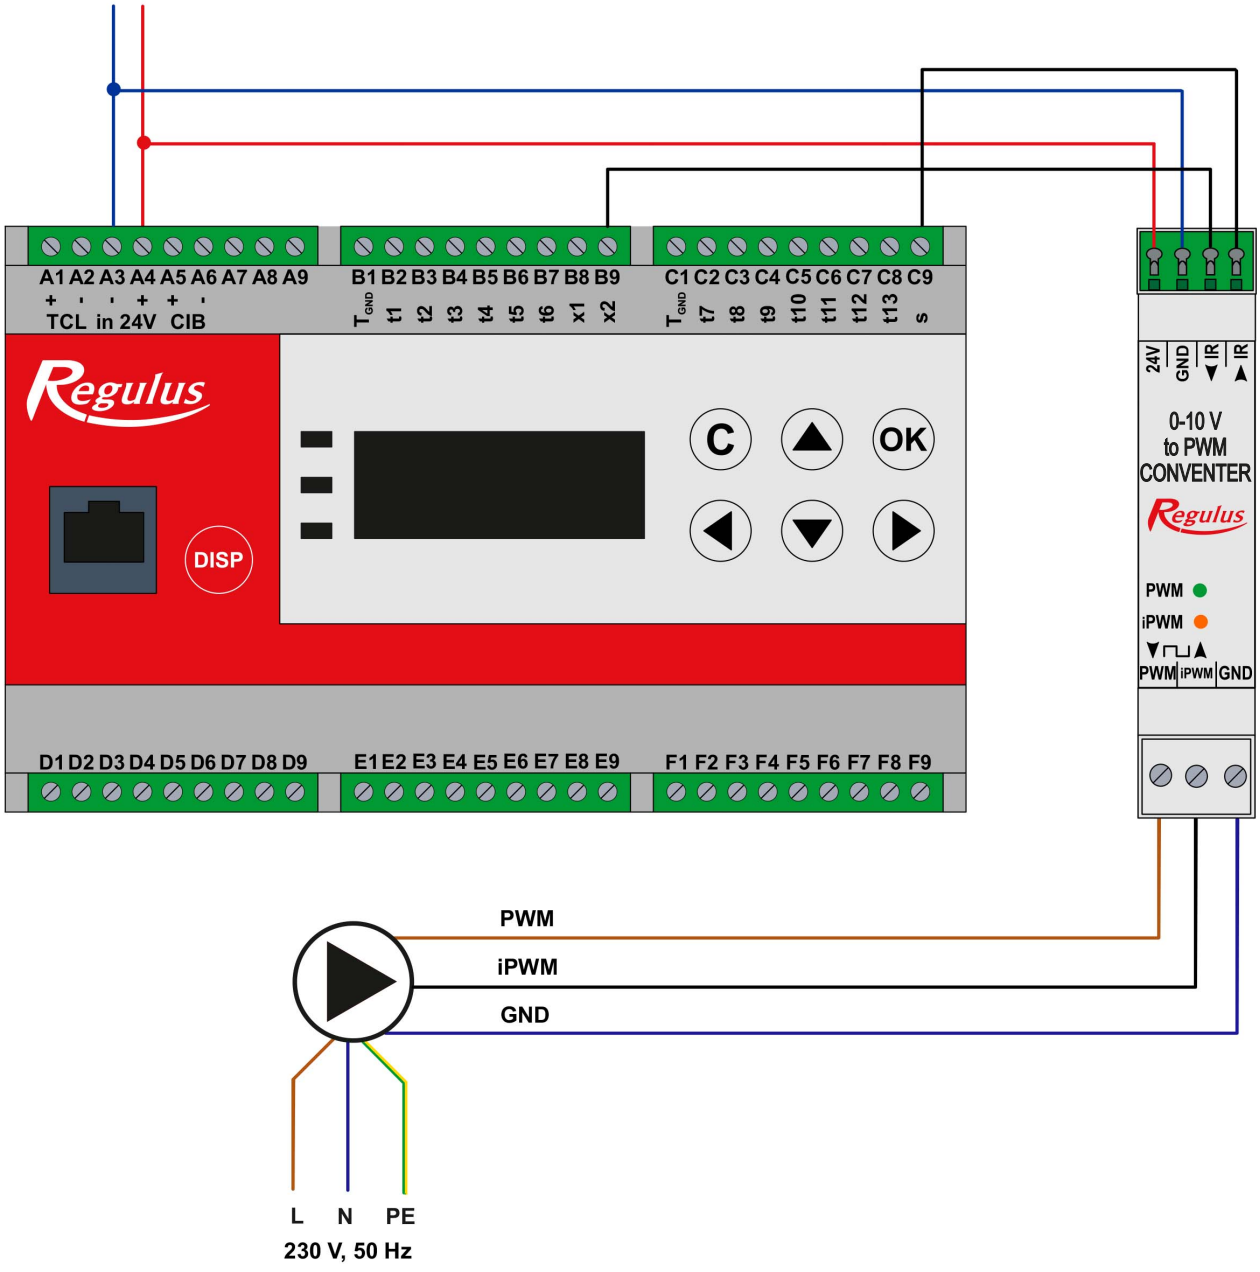

©2019 We reserve the right to errors, changes and improvements without prior notice.

11/2019

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: sales@regulus.eu
Web: www.regulus.eu